



Tilsynet for små avløpsanlegg

Infoskriv til faktura for tilsynsgebyr,
Modum, Øvre Eiker og Lier kommuner
Oktober 2018

Vi fakturerer ikke tilsynsgebyr for små avløpsanlegg i 2018

Årsgebyret for tilsyn av små avløpsanlegg er et selvkostregime hvor et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til anleggseierne. På grunn av overskudd tidligere år vil vi ikke fakturere tilsynsgebyr i 2018 for din eiendom. Neste tilsynsgebyr blir fakturert i september 2019.

Kommunestyret har bestemt at alle som har innlagt vann og privat septiktank eller avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale et årlig gebyr for tilsyn av anlegget. Gebyret er i 2018 på kr 526,- per anlegg. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider.

Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01. juli. Eiere av eiendommer som ble tilknyttet kommunalt avløpsnett før 01. juli 2018 må sende oss kopi av søknad om ferdigattest for å slippe å betale tilsynsgebyr.

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?

Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år, du vil altså få faktura selv om det ikke er gjennomført slamtømming eller annet tilsynsbesøk hos deg i år. Gebyret finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:

- Kontroll av avløpsanlegget ved tømming
- Prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg
- Kontroll av utslippspunkt og oppstuvning i infiltrasjonsarealer via peilerør
- Analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag og sporing av forurensningskilder
- Oppfølging av anlegg med feil og mangler for å hindre forurensning og smittefare
- Rapportering til nasjonale myndigheter, bland annet til www.vann-nett.no
- Innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg

Planlegger du utbedringer på anlegget ditt?

Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør utbedringer av avløpsanlegget ditt. Mange avløpsanlegg vil snart få pålegg om oppgradering til dagens rensekraft. Hvis du gjør en mindre utbedring nå, kan dette være bortkastede penger dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid, eller dersom det planlegges felles avløpsanlegg i ditt område. Kontaktinfo til fagkyndige firmaer finnes på våre nettsider.

Mer info

På våre internettsider finner du ytterligere informasjon: www.godtvann.no. Velg Tilsynet for små avløpsanlegg nederst i venstremeny.

Med hilsen

Tilsynet for små avløpsanlegg




Stopp rotta!

Dessverre har mange problemer med at stearin og våtservietter tetter avløpet, slik at kloakken kommer opp av sluk inne i boligen. Men visste du at matrester og fett som havner i avløpet også er festmåltid for rottene? La stekefett stå til det blir kaldt og hardt, så kan du kaste det i matavfallet. Flytende fett, supperester og kaffegrut kan du helle i en gammel plastflaske, som du kaster i restavfallet. Se også www.doguiden.no



Gamle og dårlige avløpsanlegg gir forurensning i mange vassdrag

På nettsiden www.vann-nett.no finner du myndighetenes informasjon om miljøtilstand og tiltak for å bedre vannkvaliteten i alle bekker, elver og innsjøer i Norge. Oppgradering av eldre avløpsanlegg som ikke klarer dagens renskrav kommer som nummer fire på listen over nødvendige miljøtiltak, etter vannføringsreguleringer, langtransportert forurensning og forurensning fra landbruket. På nettsidene våre finner du dagens krav til ulike typer avløpsanlegg, og informasjon om framgangsmåte når du planlegger utbedringer.

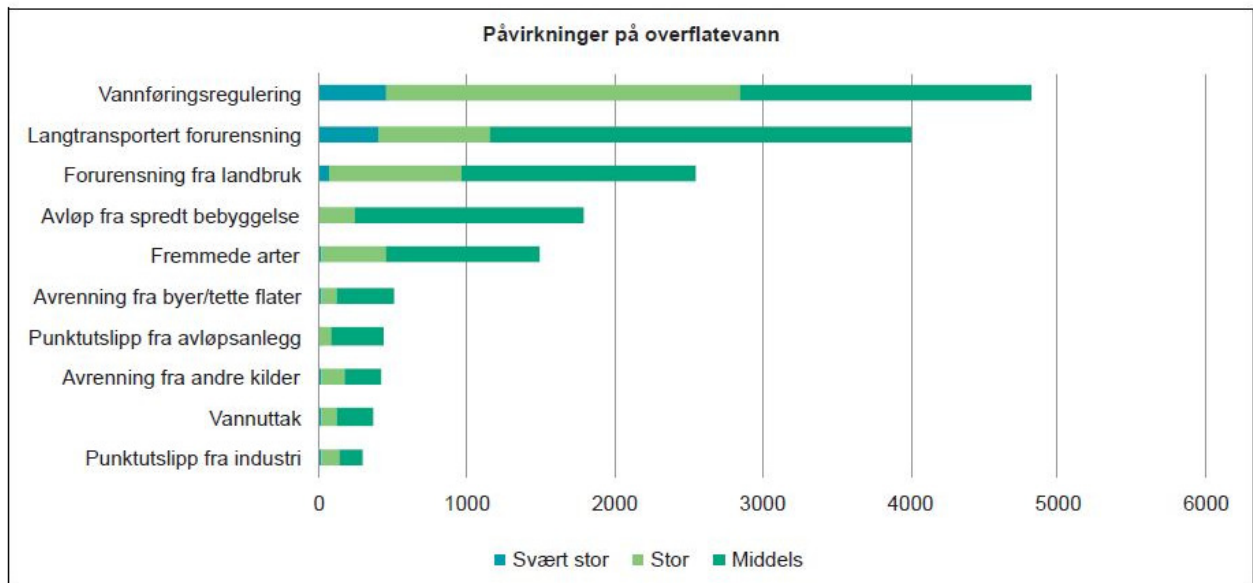

Har du husket å registrere brønnen din?

Alle brønner skal nå registreres i Mattilsynets register. Slik kan myndighetene ta hensyn til brønneiers interesse i reguleringsplaner og byggesaker. Ved forurensningssituasjoner i området vil det også gjøre det enklere for myndighetene å komme i kontakt med deg. Mer informasjon, og lenke til registrerings skjema, finnes på mattilsynet.no. Plikten gjelder alle brønner som forsyner to hus eller flere med drikkevann. Kommunen oppfordrer også de som har brønner som forsyner kun et hus til å registrere brønnen sin.

